

FIG. 1

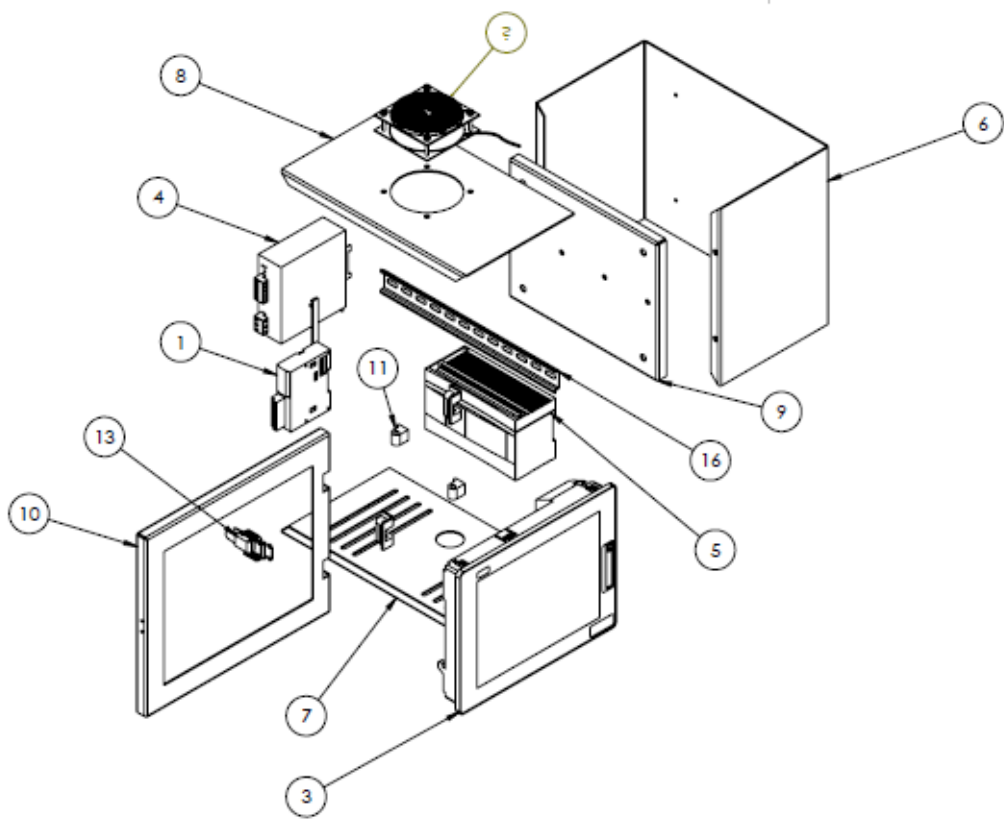


FIG. 2

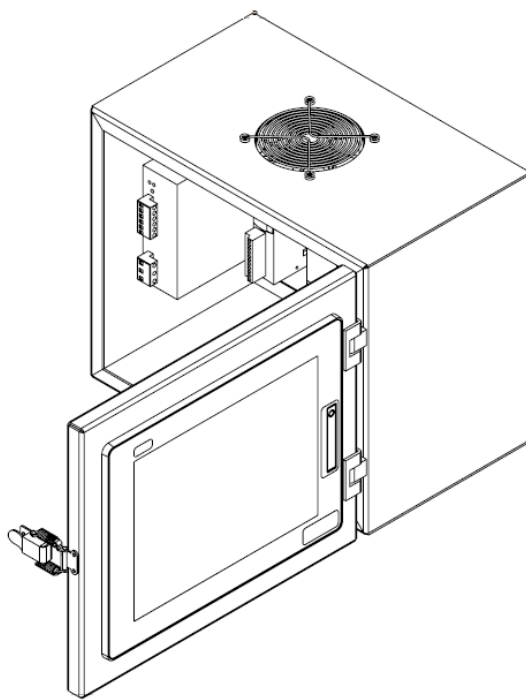


FIG. 3

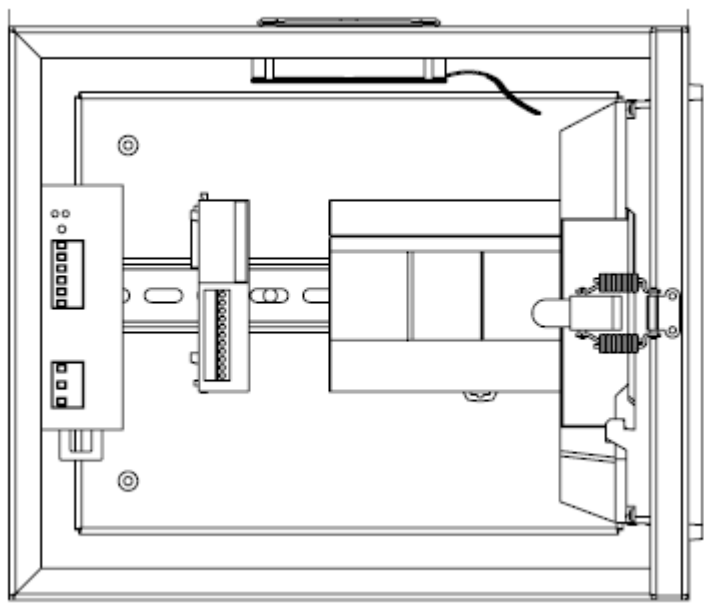


FIG. 4

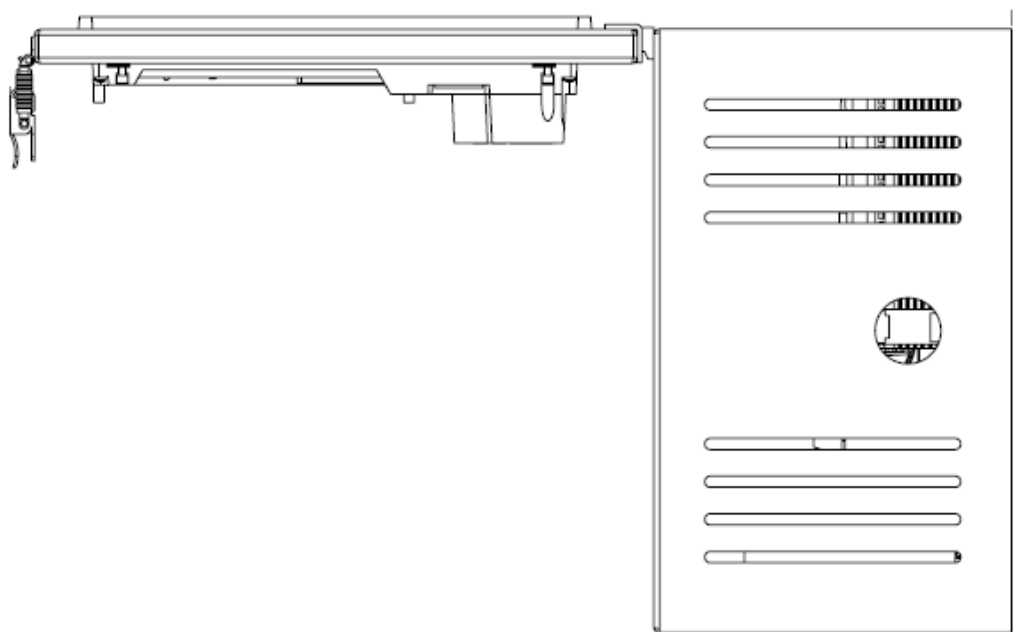


FIG. 5

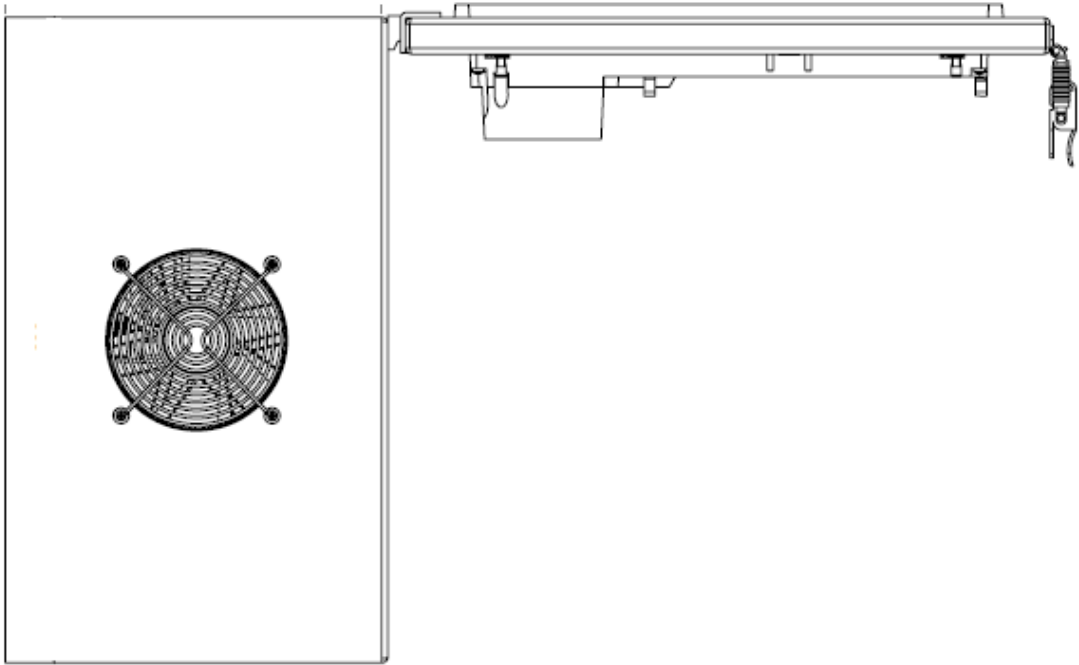


FIG. 6

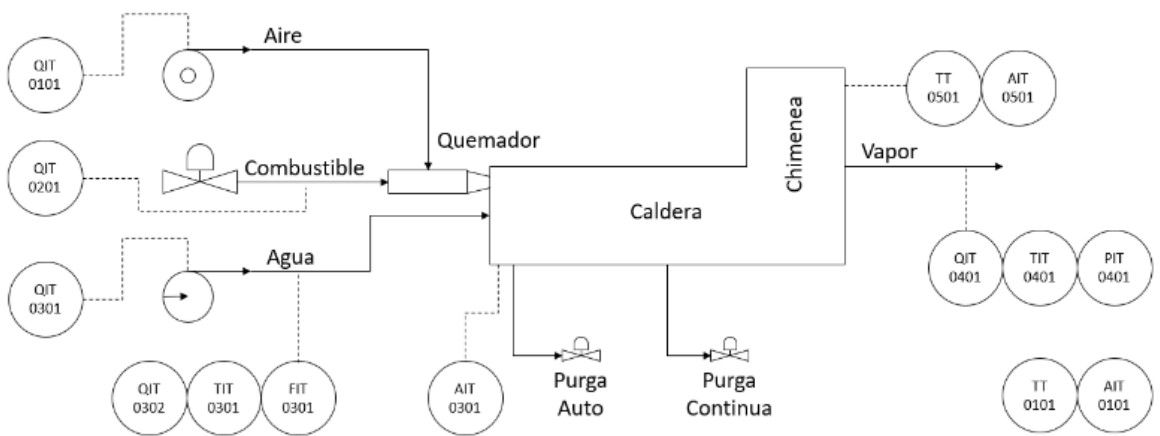


FIG. 7


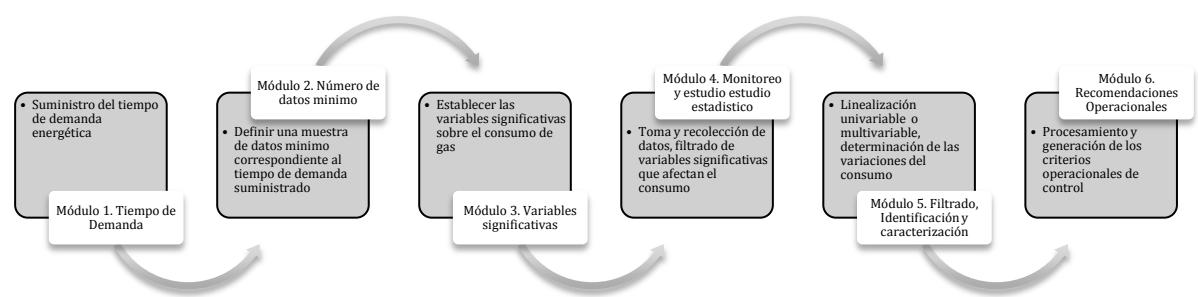


FIG. 8

INDICADORES DE OPERACIONES CONFIABLES	
Línea de base energética:	E = 74,392*P + 52,47

ATRIBUTOS DE LA LÍNEA BASE	
Nivel de confianza	100,0%
T student:	1,965
Estadístico t	110,51
Coefficiente de correlación R^2:	96%
Precisión Absoluta:	53,4
Precisión Relativa:	6,1%

FIG. 9

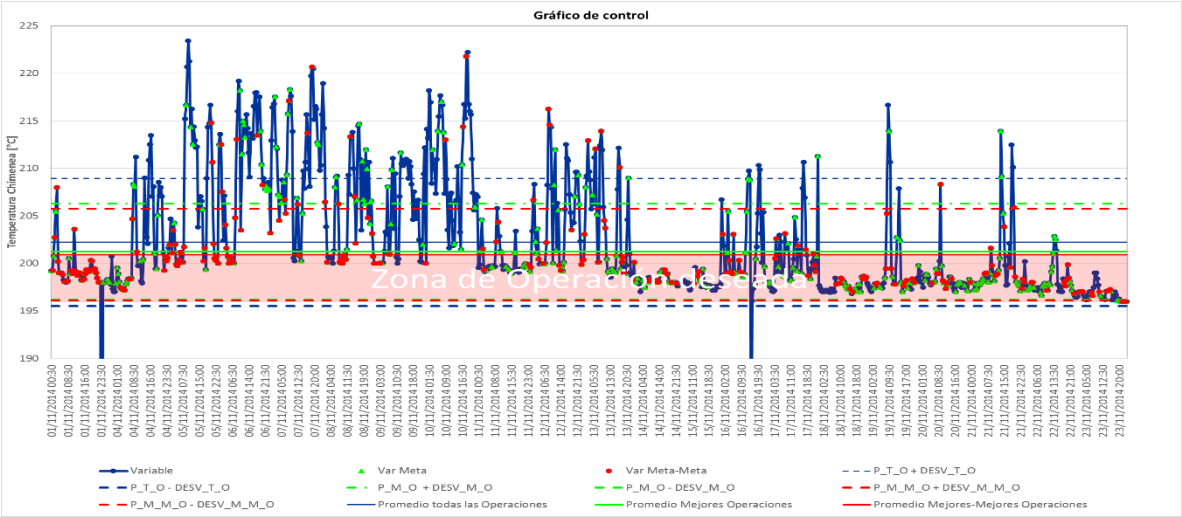

Descripción	Parámetro	Unidad
Valor Promedio de todas las operaciones	202,23	[°C]
Valor promedio de las mejores operaciones	201,23	[°C]
Valor promedio de las mejores operaciones de la meta	200,92	[°C]
Desviación estandar de todas las operaciones	6,71	[°C]
Desviación estandar de las mejores operaciones	5,06	[°C]
Desviación estandar de las mejores operaciones de la meta	4,83	[°C]
RANGO de OPERACIÓN RECOMENDADO:	196,09 - 205,75	[°C]

FIG. 10

