

**CONCLUSIÓN FINAL DE LA SUSTENTACIÓN MATEMÁTICA Y DE FÍSICA
ATMOSFÉRICA**

**Trabajo realizado por:
INGENIERO LUIS RAÚL ARNEDO GONZÁLEZ**

Presentado a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDNA MARCELA RAMIREZ OROZCO

DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Ref. Expediente N° NC2019/0001669

**TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN
COMPLETA DEL RAYO ELÉCTRICO”**


Tabio – Cundinamarca 17 de enero 2022

Este escrito tiene como finalidad CONCLUIR todo lo referente a la SUSTENTACIÓN MATEMÁTICA Y DE FÍSICA ATMOSFÉRICA que he realizado a la SUEPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – NUEVAS CREACIONES, sobre el proceso de atracción, almacenamiento y disipación de las cargas eléctricas de los LÍDERES DESCENDENTES Y ASCENDENTES con ayuda del estudio realizado por:

1.INGENIERO UMAN, M. A., “All about lightning”, New York, Dover publication, Inc , 1986.

2.INGENIERO UMAN, M. A., “Lightning discharge”, New York, Academic press, 1987

El siguiente dibujo aparece en el segundo escrito del INGENIERO UNAM, me permite decir lo siguiente:

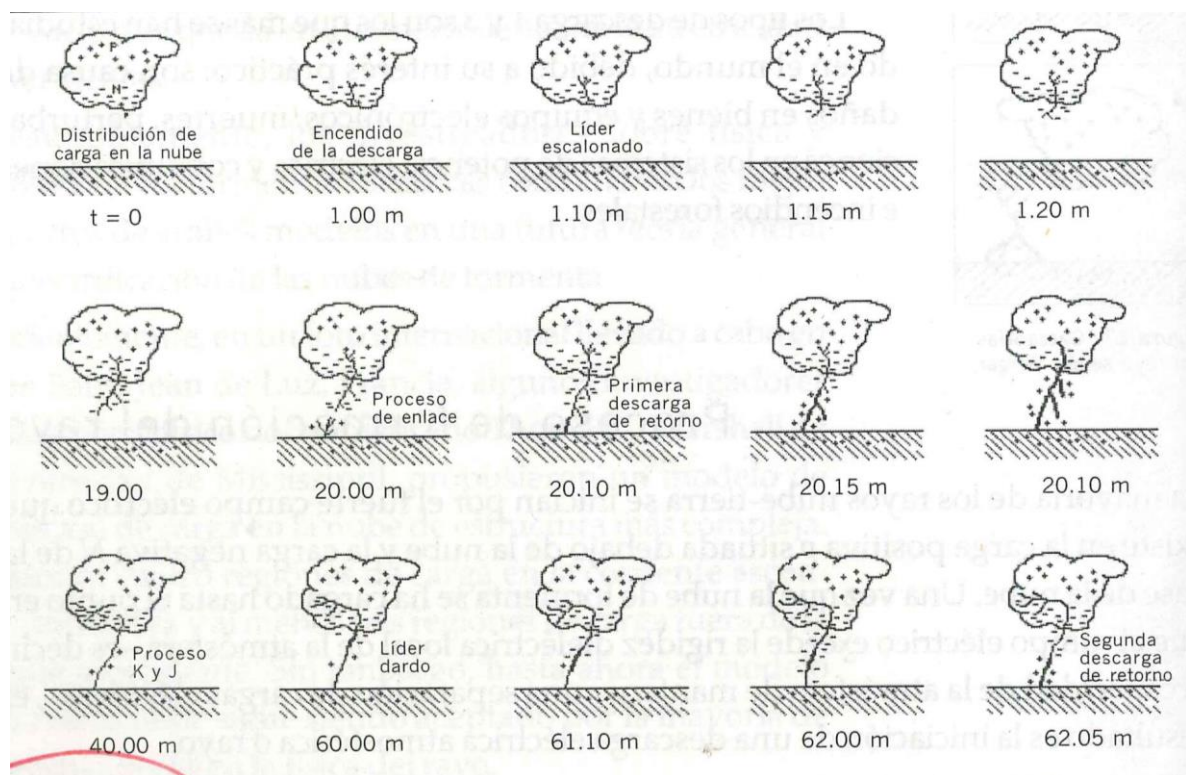

1.Esta literatura científica todavía continua vigente

2.Se puede entonces comprobar que hasta la figura 6, del INGENIERO UNAM, donde se ve solamente el LIDER DESCENDENTE de la nube, ahí en ese momento, la BOBINA EN CORTO CIRCUITO FLOTANTE elimina esas cargas eléctricas que vienen de la nube. Y el INGENIERO UMAN hace énfasis que hasta

ese momento no se puede tomar fotografías ni siquiera con la cámara de BOYS, porque el líder escalonado (descendente) no es suficientemente luminoso para ser registrado mediante técnicas fotográficas.

3.Se comprueba que en los Videos de los Laboratorios de Alta tensión realizados en Maloka 2007, y UNIVERSIDAD NACIONAL, estos lideres son invisibles, y en las PLANTAS PILOTO que muestro en la sustentación.


4.En la fotografía de la página 57 de la sustentación que realizo a la SIC NUEVAS CREACIONES, se puede ver la figura 7 del INGENIERO UNAM, fotografiada exactamente (en el Laboratorio de alta tensión de 1Mv en Maloka en el año 2007) como se ve en la literatura científica; es decir la fotografía muestra exactamente el PROCESO DE ENLACE DEL LÍDER DESCENDENTE Y DEL LÍDER ASCENDENTE, esta fotografía es ÚNICA A NIVEL MUNDIAL.

5.En la página 62 se ve como la BOBINA EN CORTO CIRCUITO FLOTANTE elimina dos (2) veces el líder descendente y el líder ascendente creado por el pararrayos ionizante, cambiando la dirección del rayo dos (2) veces.Igual sucede con las otras fotografías y se puede comprobar en el video respectivo del año 2018.

6.Todo esto indica que desde COLOMBIA tenemos un PROTOCOLO FINAL COMPLETAMENTE NUEVO sobre PROTECCIÓN ELÉCTRICA CONTRA RAYOS ELÉCTRICOS Y CORTOS CIRCUITOS Y GENERACIÓN ELÉCTRICA FLOTANTE.

7.Entonces como es un PROTOCOLO FINAL se puede realizar estos LABORATORIOS DE ALTA TENSIÓN A NIVEL MUNDIAL EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y SE PUEDE NORMALIZAR Y CERTIFICAR A NIVEL MUNDIAL .

INGENIERO LUIS RAÚL ARNEDO GONZÁLEZ

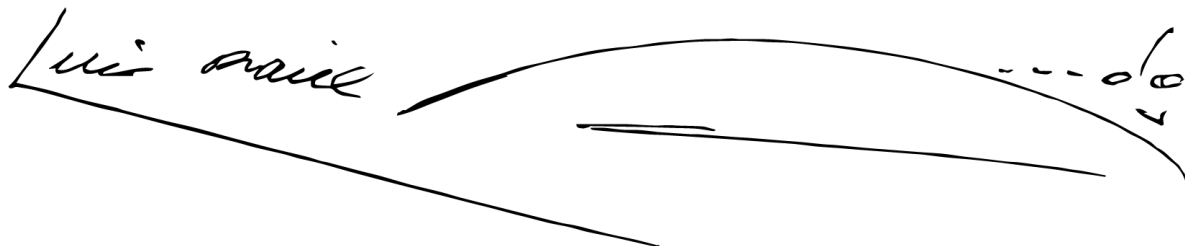A handwritten signature in black ink, reading "Luis Raúl Arnedo González". The signature is written in a cursive style and is positioned above a large, sweeping horizontal line that spans most of the width of the page.