

Resumen de todos los criterios de valoración para la población de ITT excluyendo el sujeto atípico 4005 2511 – Estudio A TB200-03

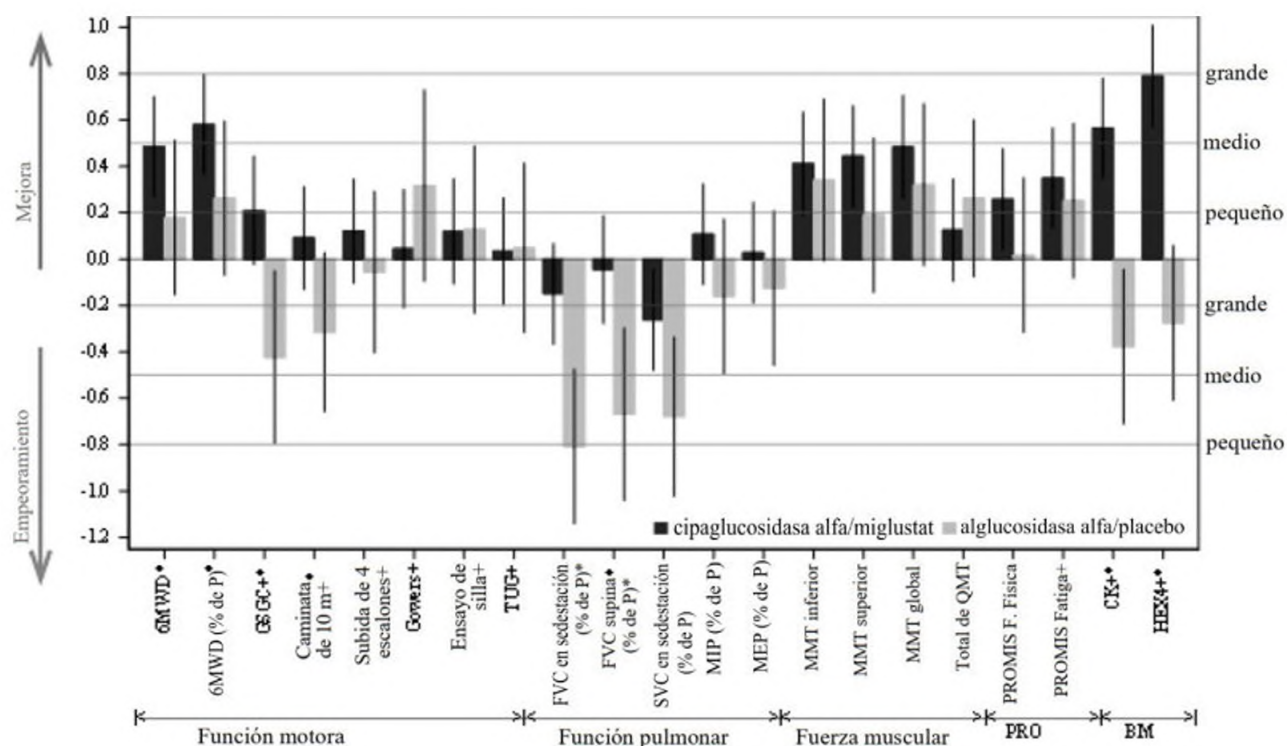


FIG. 85

Abreviaturas: 6MWD = distancia caminada en 6 minutos; BM = biomarcadores; CFBL = cambio con respecto al valor basal; IC = intervalo de confianza; CK = creatina cinasa; FVC = capacidad vital forzada; GSGC = Marcha, Escaleras, Maniobra de Gowers y Ensayo de la silla; Hex4 = tetrasacárido de hexosa; ITT = intención de tratar; MEP = presión espiratoria máxima; MIP = presión inspiratoria máxima; MMT = ensayo muscular manual; P = predicho; PRO = resultados informados por los pacientes; PROMIS = Sistema de Información de medición de resultados informados por los pacientes; QMT = ensayo muscular cuantitativo; SVC = capacidad vital lenta; TUG = Timed Up and Go

Nota: Los valores de CFBL medio originales y los IC del 95% se escalaron dividiendo cada valor por la desviación estándar para obtener los tamaños de efectos estandarizados y los IC del 95%, y después se representaron gráficamente.

Un gráfico desde el valor medio estandarizado hasta la línea cero se indica con una barra continua; las barras de error (IC del 95% estandarizado) se trazan con una línea de color negro.

Nota: Los resultados se invirtieron antes de trazarlos para reflejar el hecho de que los valores negativos de CFBL indican una mejora.